

วาระการประชุม
คณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ครั้งที่ 89-4/2567
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 88-3/2567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567
- วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- วาระที่ 4 รายงานการดำเนินการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- 4.1 แจ้งเพื่อทราบ
 - 4.2 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 - 4.3 สรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- วาระที่ 5 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- วาระที่ 6 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-

รายงานการประชุมครั้งที่ 88-3/2567
คณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2567
เวลา 14.00-15.30 น. ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ MS Team

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. คุณวิระ | มาวิจักขณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสมิต | จิระมงคล | กรรมการ |
| ผู้แทนนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | |
| 3. คุณสุทธิรัตน์ | วงศ์อนุ | กรรมการ |
| นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ผู้แทนเทศบาลตำบลเมืองมาบตาพุด | | |
| 4. คุณวิเชียร | ทองด้วง | กรรมการ |
| ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง | | |
| 5. คุณไตรรัตน์ | โคสาแสง | กรรมการ |
| วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนรักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดระยอง | | |
| 6. คุณจรัณ | แจ่มแจ้ง | กรรมการ |
| 7. คุณปัญญา | พิชพันธ์ | กรรมการ |
| 8. คุณปาริณีย์ | บุญช่วย | กรรมการ/เลขานุการ |
| ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | | |
| 9. คุณอดิสร | วังมูล | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ | กรรมการ | |
| 2. ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) | กรรมการ | |
| 3. คุณรังษี | สงวรัชากุล | กรรมการ |
| 4. คุณจำเนียร | ไตรลักษณ์ | กรรมการ |
| 5. คุณนิรุদ্ | ดวงประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. คุณเจริญ | เดชคุ้ม | กรรมการ |
| 7. คุณทิวา | เพาะปลูก | กรรมการ |
| 8. คุณสมบัติ | ตั้งธนไพบูลย์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณภารดี	อนุจิตรอนันต์	ประธานชุมชนวัดมาบตาพุด
2. คุณทิวา	โชคเกษม	ประธานชุมชนตลาดมาบตาพุด
3. คุณมานะ	หอมสุวรรณ	ประธานชุมชนบ้านล่าง
4. คุณสมัย	ผ่องสุวรรณ	ประธานชุมชนบ้านบน
5. คุณสุนทร	ปริญจิตต์	ประธานชุมชนบ้านพลง
6. คุณมณสิขา	อัสวะปัญญาจุล	ผู้แทนชุมชนเนินพยอม
7. คุณวิเชียร	ศักดิ์เจริญ	ประธานชุมชนมาบข้า-สำนักอ้ายอง
8. คุณเจนวดี	ศักดิ์เจริญ	ประธานชุมชนมาบข้า-มาบใน
9. คุณสภัสดา	วงศ์ศรี	ประธานชุมชนสำนักกะบาก
10. คุณประเสริฐ	จัดเครือ	ผู้แทนชุมชนซอยร่วมพัฒนา
11. คุณอำพร	พิชพันธุ์	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
12. คุณจำเนียร	อ่องละออ	ประธานชุมชนกรอกยายชา
13. คุณสมเกียรติ	เจริญทรัพย์	ประธานชุมชนคลองน้ำหนู
14. คุณสมไสว	โรจนนิล	ประธานชุมชนหนองแดงเม
15. คุณศักดิ์	จิตตล	ประธานชุมชนหนองบัวแดง
16. คุณอดิศักดิ์	ประเสริฐ	ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น
17. คุณสมชาย	แซ่ฮุ้น	ประธานชุมชนซอยประปา
18. คุณสมนึก	พรหมชาติ	ประธานชุมชนโชคหิน 2
19. คุณธัญญา	อุ้นเจริญ	ผู้แทนชุมชนมาบชุลุด
20. คุณจ้านงค์	จ้อยทองมูล	ประธานชุมชนมาบชุลุด - ชากกลาง
21. คุณอัศวิน	มะดาร์กซ์	ประธานชุมชนชากลูกหญ้า
22. คุณเอนก	นาคเรืองศรี	ประธานชุมชนซอยศิริ
23. คุณศิริวรรณ	โตสุวรรณ	ประธานชุมชนหนองหวายโสม
24. คุณนัตยา	ทีน้ำคำ	ผู้แทนชุมชนเจริญพัฒนา
25. คุณศุภณัฐ	บุญลาภ	ผู้แทนชุมชนวัดห้วยโป่ง
26. คุณสมบัติ	จันที	ประธานชุมชนห้วยโป่งใน 1
27. คุณอรจิตต์	จวงด้วง	ผู้แทนชุมชนห้วยโป่งในสะพานน้ำท่วม
28. คุณไมตรี	รอดพัน	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
		ปากคลองตากวน
29. คุณอนุชิต	แสวงหา	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
		ตากวน - อ่าวประดู่
30. คุณพิสิทธิ์	บุญเจริญ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน
31. คุณวิเชษฐ์	หมายมัน	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพลาอยู่เกาะสามัคคี
32. คุณกาหลง	จงใจ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพลา
33. คุณดวงกมล	ร่มรื่น	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด
34. คุณลำเพย	แว่วเสียง	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุขาตา

35. คุณสุชาติ	กอเข้มน	ประธานชุมชนอิสลาม
36. คุณสมหมาย	ศรีอัสตร	ประธานชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา
37. คุณสุวรรณ	มุละสิวะ	ประธานชุมชนวัดโสภณ
38. คุณณรงค์	เคล้าคล่อง	ประธานชุมชนโชดหินมิตรภาพ
39. คุณนภาพัฒน์	อุ่เจริญ	ประธานชุมชนวัดชาลูกหญ้า
BLCP-UAE		
1. คุณพร	เชื้อทอง	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
2. คุณกัทลี	ดอกไม้	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
3. คุณธไนท์	นันทนาการณ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
4. คุณปฐริภา	อัครพันธ์	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
5. คุณภคิน	แก่นสน	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
6. คุณศศิตติยาภรณ์	แก้วไทรบาง	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
7. คุณจิรนนท์	โทสวนจิต	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
8. คุณกัลยานี	หาความสุข	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
9. คุณนพวรรณ	อรารักษ์	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)
10. คุณสุชาดา	ชมวิสัย	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)
11. คุณพิสรร์	กล่อมเกลี้ยง	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่	รายละเอียด
	คุณวิระ มาวิจักขณ์ (ประธานกรรมการ) : กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ครั้งที่ 88-3/2567 ในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ และเนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่ โดยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ และรบกวนประธานชุมชน ประธานกลุ่มประมงฯ สื่อสารกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายจัดทำศูนย์บริการผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ เช่น เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุ อย่างเป็นทางการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันในทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะ และทำกิจกรรมร่วมกัน

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 87-2/2567 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายละเอียด
	คุณวิระ มาวิจักขณ์ (ประธานกรรมการ) : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 87-2/2567 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา)

ลำดับที่	รายละเอียด
	นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป ทั้ง 4 สถานี ย้อนหลัง 10 ปี โดยนำเสนอในวาระที่ 4.3 สรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินบีแอลซีพี

วาระที่ 4 รายงานการดำเนินการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ลำดับที่	รายละเอียด
4.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (โดยคุณอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) คุณอดิศร วังมูล ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดดังนี้
4.1.1	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.1.1	ด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม
	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ภูมิวิกฤตโลกเดือด” โดยนำเสนอ บูธนิทรรศการ “มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยสู่เป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในปี พ.ศ. 2050 และ “ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” ในปี พ.ศ. 2065 นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ยังเน้นการผลักดันโครงการปุยใบไม้รักษ์โลก เผยแพร่ให้กับเกษตรกรในชุมชน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมี ถือเป็นจุดสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน ชุมชนเกษตรกรรมสู่เป้าหมายการลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน แสดงดังรูปที่ 1 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี พ.ศ. 2567 (World Oceans Day) แสดงดังรูปที่ 2 และร่วมเสวนาภายใต้โครงการ “เสริมสร้างความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง โดยได้จัดบูธนิทรรศการ โครงการปุยใบไม้รักษ์โลก เชิญชวนชุมชนเกษตรกรรมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกให้น่าอยู่ขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะช่วยชะลอวิกฤตการณ์โลกร้อน และมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำแสดงดังรูปที่ 3 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมพิธีชื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ “ถังขะเยือก ลดโลกร้อน” ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แสดงดังรูปที่ 4 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้จัดเวิร์กช็อปการเขียน โปรแกรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการ “พอร์ดติมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้นำไปพัฒนา และเตรียมพร้อมสำหรับการยื่น Portfolio เข้ามหาวิทยาลัยในทุกคณะ แสดงดังรูปที่ 5 สิ่งแวดล้อมโลก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ "เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ภูมิวิกฤตโลกเดือด" 5 มิ.ย. 67 บีแอลซีพีได้เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ภูมิวิกฤตโลกเดือด" โดยนำเสนอ บูธนิทรรศการ "มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยสู่เป้าหมาย "ความเป็นกลางทางคาร์บอน" ในปี 2050 และ "ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์" ในปี 2065 นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังเน้นผลักดันโครงการปุยใบไม้รักษ์โลก โดยแบ่งองค์ความรู้ โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงแนวทางการทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์และใบไม้ ซึ่งถูกดองทำเป็นปุ๋ยชีวภาพและปลูกลำไย รังไรดี เผยแพร่ให้กับเกษตรกรในชุมชน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมี ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนเกษตรกรรมสู่เป้าหมายการลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

รูปที่ 1 งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ภูมิวิกฤตโลกเดือด”

ลำดับที่

รายละเอียด



รูปที่ 2 กิจกรรม “วันทะเลโลก”



รูปที่ 3 โครงการ “เสริมสร้างความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ”



รูปที่ 4 โครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

ลำดับที่	รายละเอียด
	รูปที่ 5 โครงการ “พอร์ตดีมีทีที่เรียนกับบีแอลซีพี ประจำปี พ.ศ. 2567” 4.1.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล 4.1.2.1 ด้านการกำกับดูแล บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ระดับประเทศ (ระดับทอง) ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) แสดงดังรูปที่ 6 และเข้าร่วมรับรางวัล “บรรษัทภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยรับมอบรางวัลธงบรรษัทภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ธงขาว-ดาวเขียว) จากนายปมข เทพละกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม (ปฏิบัติการ 3) แสดงดังรูปที่ 7 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เปิดบ้านเยี่ยมชม ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยให้การต้อนรับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารพลังงานเคียงสะเกิด ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ วิธีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด (SKT) โดยคุณจำเนียร พรประยูทธ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม เป็นผู้บรรยาย แสดงดังรูปที่ 8

ลำดับที่	รายละเอียด
	รางวัลอันทรเกียรติ “รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”  7 ส.ค. 2567 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยประเภทขยะ ได้รับรางวัลอันทรเกียรติ “รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ระดับประเทศ (ระดับทอง) ประจำปี 2567 ซึ่งสะท้อนถึงความปลอดภัยของพนักงานในการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่าง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) อย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณชาตรี โชติประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมอบรางวัลจากบรรณารักษ์ตรี ศรีสุโขทัย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมสตันลี่ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โดยมี นายธรรมรัตน์ ศรีสุโขทัย รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี
รูปที่ 6	รับรางวัลอันทรเกียรติ “รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566  19 ส.ค. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากเวทีชิงชัย ถิ่นถิ่นฐานผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด รับมอบรางวัลรองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 (รองขาว-ขาวเขียว) จากนายพิษณุ เตชะโกสุม ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม(ผู้ปฏิบัติการ 2) ณ โรงแรมไฮเทคสแควคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
รูปที่ 7	รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี “เปิดบ้านเยี่ยมชม” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1  28 ส.ค. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้การต้อนรับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชุมชน และ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองบางตาหลวง จังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการพลังงานของสถานี กลุ่มการเรือนำไฟฟ้าของงาน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรม โครงการ(เจตนารมณ์) พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน (SKT) โดย คุณธานีพร พรประเสริฐ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณะชุมชนเป็นพยาน เป็นผู้บรรยาย
รูปที่ 8	“เปิดบ้านเยี่ยมชม” ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ลำดับที่	รายละเอียด
4.2	รายงานความคืบหน้ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) (โดย คุณธันท์ นันทนาการณ์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) คุณธันท์ นันทนาการณ์ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน CSR และชุมชนสัมพันธ์ ในระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ มีรายละเอียดดังนี้ ● กิจกรรมมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ● กิจกรรมมิติสังคม (Social) ● กิจกรรมมิติการกำกับดูแล (Governance) ● กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน กิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคมมิติสิ่งแวดล้อม ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจรักถิ่นอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง” ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในระบบนิเวศที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันสร้าง “คอนโดปู” ณ ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง เป็นปีที่ 4 ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มทรัพยากรทะเล จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2567 โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 22 ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ. เมือง และ อ. บ้านฉางสามัคคี ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และ ทันตสถานห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตร ตามแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด สร้างสรรค์โครงการ “ปุ๋ยไปไม่หมัก” ปีที่ 2 ช่วยลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน กิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคมมิติสังคม ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ห่วงใยใส่ใจชุมชน ร่วมพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรม “พัฒนาชุมชน” จำนวน 42 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลนครระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านฉาง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมงาน “ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส และตราตั้ง-พัทยศ ฐานานุกรม” พระอธิการสุรพงษ์ ชยวุฒโฒ เจ้าอาวาสวัดตากวน ณ ศาลาการเปรียญ วัดตากวน ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง กิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคมมิติการกำกับดูแล ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี คืนภาษีสู่ท้องถิ่นโดยนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นจำนวน 77 ล้านบาท นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นจำนวน 3 ล้านบาท และส่งเงินสบทบกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นจำนวน 61 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 - สิงหาคม พ.ศ. 2567 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 7,914 ล้านบาท นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นจำนวน 1,050 ล้านบาท และส่งเงินสบทบกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นจำนวน 2,926 ล้านบาท

ลำดับที่	รายละเอียด																																
	● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ให้การต้อนรับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ ณ อาคารพลังงานเคียงสะเกิด, เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดกิจกรรม “Coffee Talk” กับประธานชุมชนเขต 3 และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม และสถานการณ์ภายในเทศบาลเมืองมาบตาพุด																																
	รายงานความคืบหน้ากิจกรรม/โครงการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ● สมาคมเพื่อนชุมชนฯ ขยายกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าร่วม “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 9” ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมถึงพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และ พิธีส่งมอบโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 9 เป็นการพัฒนาระดับศักยภาพ วสข. ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระยอง “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล” ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาสู่รุ่นที่ 9 สะท้อนความสำเร็จของพลังความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจแบบ BCG โมเดล ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สมกับคำกล่าวที่ว่า “สมาคมเพื่อนชุมชน บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน” ● สมาคมเพื่อนชุมชนฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวม 76 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 12 ล้านบาท ● สมาคมเพื่อนชุมชนฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยจัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง ที่วัดหนองแฟบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทต. มาบข่าพัฒนา วัดมาบชุลุด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทบ. บ้านฉาง วัดประชุมมิตรบำรุง วัดทับมา และวัดกรอกยายชา ข้อเสนอแนะ คุณสมนึก พรหมชาติ (ประธานชุมชนโคกหิน 2) : เสนอแนะให้ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น เพื่อเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ																																
4.3	สรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และทำเรือขนถ่ายถ่านหินบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2567 (โดย คุณพรพร เชื้อทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ● รายงานการเทียบท่าของเรือขนถ่ายถ่านหิน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2567 <table><tr><th>ช่วงเวลาเทียบท่า</th><th>จำนวนถ่านหิน (ตัน)</th><th>แหล่งถ่าน</th><th>ปริมาณกำมะถัน (%)</th></tr><tr><td>12 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2567</td><td>156,052</td><td>Hunter valley</td><td>0.42</td></tr><tr><td>25 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567</td><td>139,601</td><td>Hunter valley</td><td>0.46</td></tr><tr><td>14 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2567</td><td>144,603</td><td>Hunter valley</td><td>0.42</td></tr><tr><td>2 สิงหาคม – 6 สิงหาคม 2567</td><td>140,694</td><td>Hunter valley</td><td>0.35</td></tr><tr><td>16 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2567</td><td>137,287</td><td>Hunter valley</td><td>0.41</td></tr><tr><td>25 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2567</td><td>143,936</td><td>Hunter valley</td><td>0.45</td></tr><tr><td>รวม</td><td colspan="3">862,173 ตัน</td></tr></table>	ช่วงเวลาเทียบท่า	จำนวนถ่านหิน (ตัน)	แหล่งถ่าน	ปริมาณกำมะถัน (%)	12 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2567	156,052	Hunter valley	0.42	25 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567	139,601	Hunter valley	0.46	14 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2567	144,603	Hunter valley	0.42	2 สิงหาคม – 6 สิงหาคม 2567	140,694	Hunter valley	0.35	16 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2567	137,287	Hunter valley	0.41	25 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2567	143,936	Hunter valley	0.45	รวม	862,173 ตัน		
ช่วงเวลาเทียบท่า	จำนวนถ่านหิน (ตัน)	แหล่งถ่าน	ปริมาณกำมะถัน (%)																														
12 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2567	156,052	Hunter valley	0.42																														
25 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567	139,601	Hunter valley	0.46																														
14 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2567	144,603	Hunter valley	0.42																														
2 สิงหาคม – 6 สิงหาคม 2567	140,694	Hunter valley	0.35																														
16 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2567	137,287	Hunter valley	0.41																														
25 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2567	143,936	Hunter valley	0.45																														
รวม	862,173 ตัน																																

ลำดับที่

รายละเอียด

ลำดับที่	รายละเอียด
	● ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน ● ปริมาณความทึบแสงที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ร้อยละเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยผลิต พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่างร้อยละ 23-30 ● ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่าส่วนใหญ่ มีปริมาณฝุ่นละอองมีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่ EIA กำหนด (46.41 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เกิดการขัดข้องชั่วคราว และในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่ EIA กำหนด (43.13 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากมีกิจกรรมการปรับกระบวนการผลิต ประกอบกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนต่ำกว่าปกติ ทำให้ระบบการเผาไหม้ใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและแก้ไขในทันที เพื่อให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด ● อุณหภูมิเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองระบายน้ำหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ทั้ง 2 หน่วยผลิต ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ● ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด-ต่ำสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5-9.0 ● คลอรีนคงเหลือเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 4) ข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ● ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ● ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไปบริเวณสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ● ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ส่วนในพันล้านส่วน

ลำดับที่	รายละเอียด
	• ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 170 ส่วนในล้านส่วน • ทั้งนี้พบว่าที่สถานี D วัดมาบตาพุด พบว่าอุปกรณ์ตรวจวัดมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทั่วไปที่สถานีใกล้เคียง อีกทั้ง 3 สถานี พบว่ามีแนวโน้มต่ำและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน • ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ย้อนหลัง 10 ปี มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ส่วนในล้านส่วน • ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ทั้ง 4 สถานี ย้อนหลัง 10 ปี มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 170 ส่วนในล้านส่วน ข้อเสนอแนะ/ประเด็นสอบถาม คุณไตรรัตน์ โคสแสง (ผู้แทนรักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดระยอง) : ESP ที่ขัดข้องเกิดจากสาเหตุใด และได้มีการแจ้งกับ กกพ.เขตหรือไม่ คุณพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ESP ขัดข้องมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่สถานีติดตั้งเครื่อง AQMS ดับ จึงทำให้ระบบเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ 25% ข้อมูลที่ได้ ณ ขณะนั้นจึงไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนในวันนั้นได้ ซึ่งทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ค่าที่ตรวจวัดได้เกินมาตรฐานกำหนด จะมีการทำหนังสือชี้แจงไปยังกกพ. และแนบหนังสือแจ้งในเล่มผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมา คุณจรัณ แจ่มแจ้ง (คณะกรรมการ) : เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จากการผลิตไฟฟ้า ถูกจัดเก็บในรูปแบบใด และชุมชนสามารถขอ นำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ คุณพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ จะมีบริษัทเอกชนมาติดต่อรับซื้อเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตซีเมนต์ และคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนที่เหลือจะถูกจัดเก็บไว้ที่ลานกองพักเฝ้าชั่วคราวภายในพื้นที่โครงการ และดำเนินการปิดคลุมด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่นละออง มีการติดตั้งหัวฉีดและสแลนโดยรอบ รวมทั้งติดตั้งบ่อล้างล้อรถบรรทุกเฝ้า นอกจากนี้ได้ดำเนินการปูพื้นบริเวณลานกองเฝ้าชั่วคราวด้วยแผ่นพลาสติก HDPE เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และได้มีการฉีดพรมน้ำที่กองเฝ้าถ่านหินชั่วคราว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการชี้แจงกับทางชุมชนเกี่ยวกับข้อกำหนดการนำของเสียออกจากโรงงานไปใช้ประโยชน์โดยผู้รับดำเนินการที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหลักการในการขออนุญาตกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (EIA Monitoring)

โดย คุณนพวรรณ อูรารักษ์-บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

ลำดับที่

รายละเอียด

5.1

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

5.1.1

การติดตามตรวจสอบปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้า

ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทั้ง 2 หน่วยผลิต ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐาน	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1					
	ฝุ่นละออง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์		
		UAE	UAE	CEMs	UAE	CEMs
		34.5	113.0	155.0	87.2	169.0
เกณฑ์ใน EIA	≤ 43	≤ 262		≤ 241		
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม	≤ 120	≤ 320		≤ 350		
หน่วย	mg/m ³	ppm		ppm		

มาตรฐาน	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 2					
	ฝุ่นละออง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์		
		UAE	UAE	CEMs	UAE	CEMs
		10.7	95.5	124.0	119.0	177.0
เกณฑ์ใน EIA	≤ 43	≤ 262		≤ 241		
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม	≤ 120	≤ 320		≤ 350		
หน่วย	mg/m ³	ppm		ppm		

ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1		ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 2	
	6 มิถุนายน พ.ศ. 2567		7 มิถุนายน พ.ศ. 2567	
	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	หน่วย (%)	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	หน่วย (%)
ความทึบแสง	14:20-14:50 น.	5	14:00-14:30 น.	5
มาตรฐาน	≤10			

คุณนพวรรณ อูรารักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ทั้งหน่วยผลิตที่ 1 และ หน่วยผลิตที่ 2 ทุกดัชนีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

ลำดับที่

รายละเอียด

5.1.2

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปทั้งหมด 6 สถานี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลานกองถ่านหิน	0.029-0.044	0.015-0.020	-	-
2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลานกองถ่านหิน	0.031-0.061	0.020-0.031	-	-
3. สถานี A บ้านตากวน	0.027-0.029	0.014-0.017	0.0009-0.0031	0.0124-0.0283
4. สถานี B ขอยเทอดไทยมุสลิม (โรงเรียนบ้านมาบตาพุด)	0.035-0.037	0.022-0.026	0.0008-0.0030	0.0119-0.0272
5. สถานี C บ้านพักพนักงาน ปตท.	0.028-0.032	0.014-0.017	0.0009-0.0034	0.0122-0.0291
6. สถานี D วัดมาบชลุต (เมืองใหม่มาบตาพุด)	0.062-0.083	0.027-0.035	0.0009-0.0038	0.0108-0.0295
มาตรฐาน	≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.30	≤ 0.17
หน่วย	mg/m ³		ppm	

คุณนพวรรณ อูรรักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ทั้ง 6 สถานี มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2567 พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

5.1.3

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567	
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
1. บริเวณโรงไฟฟ้า	47.7-55.1	68.3-72.7
มาตรฐาน	≤ 70	≤ 115
หน่วย	เดซิเบลเอ	

คุณนพวรรณ อูรรักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

ลำดับที่

รายละเอียด

5.1.4

การติดตามตรวจสอบอุณหภูมิที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น

ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำทะเล จำนวน 13 สถานี ที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็นประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

สถานี	ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
	เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567
ทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการ (จุดอ้างอิงที่ 1)	29.9
ST-1	30.6
ST-2	30.7
ST-3	30.6
ST-4	30.7
ST-5	30.8
ST-6	31.0
ST-7	31.0
ST-8	31.2
ST-9	31.4
ST-10	31.1
ST-11	31.1
ST-12	30.7
ST-13	30.4
ทะเลที่ระยะ 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเกาะสะเก็ด (จุดอ้างอิงที่ 2)	30.3

คุณนพวรรณ อูรารักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 อุณหภูมิน้ำทะเลที่ตรวจวัดได้สูงสุด คือ 31.4°C ใน ST-9 ซึ่งมีค่าแตกต่างจากจุดอ้างอิงที่ 1 และจุดอ้างอิงที่ 2 (29.9°C และ 30.3°C ตามลำดับ) เท่ากับ +1.5°C และ +1.1°C เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ปี พ.ศ. 2564 เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2°C จากอุณหภูมิของน้ำทะเลตามธรรมชาติ

5.1.5

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นทั้งหน่วยผลิตที่ 1 และ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ		มาตรฐานฯ
		หน่วยผลิตที่ 1	หน่วยผลิตที่ 2	
1. โปรท	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	≤ 0.005
2. แคลเมียม	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	≤ 0.03
3. คลอรีน	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	≤ 1.0

คุณนพวรรณ อูรารักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น หน่วยการผลิตที่ 1 และ 2 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรวจไม่พบในทุกดัชนี ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายละเอียด				
5.1.6	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ 3 สถานี โดยรอบพื้นที่อ่าวมาตาพุด เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้				
ดัชนี	หน่วย	สถานีที่ 1 (น้ำทะเลบริเวณร่องน้ำ เดินเรือของท่าเรือ มาตาพุด)	สถานีที่ 2 (น้ำทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลอง ส่งน้ำหล่อเย็น)	สถานีที่ 3 (น้ำทะเลที่ระยะ 500 เมตร จากจุดระบาย น้ำหล่อเย็น)	มาตรฐาน
1. ความเป็นกรด-ด่าง	-	8.0	7.9	8.2	7.0-8.5
2. ความเค็ม	ppt	25.1	25.1	25.3	1/
3. ออกซิเจนละลาย	mg/L	4.6	4.5	4.7	≥4.0
4. ความโปร่งใส	m.	4.0	3.0	4.0	2/
5. สารแขวนลอย	mg/L	6.8	5.1	2.5	3/
6. สารที่ละลายได้	mg/L	31,725	32,075	32,260	ไม่กำหนด
7. ไขมันและน้ำมัน	mg/L	<3	<3	<3	ไม่กำหนด
8. ไนเตรท-ไนโตรเจน	µg/L	6.42	5.47	5.72	≤60
9. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	µg/L	2.45	2.75	3.67	≤45
10. ตะกั่ว	µg/L	0.280	0.980	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤8.5
11. แคดเมียม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	0.300	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤5
12. โครเมียมรวม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤100
13.ปรอทรวม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	≤0.1
หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ดิพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 245ง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1/ ค่าความเค็ม ต้องเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด 2/ ค่าความโปร่งใส ต้องมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด 3/ ค่ามาตรฐานสารแขวนลอย มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ของค่าเฉลี่ยนั้นๆ โดย วิธีการหาค่าเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย 5 ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้วัดทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 ครั้ง (ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่ และเวลาเดียวกัน					
คุณนพวรรณ อูราภักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลทั้ง 3 สถานี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (พ.ศ. 2564)					

ลำดับที่

รายละเอียด

5.1.7

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเล

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเลทั้ง 3 สถานี บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567		
		บริเวณร่องน้ำเดินเรือของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	บริเวณคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ	บริเวณจุดระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ
ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ชนิด	36	33	28
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช	ล้านเซลล์/ลูกบาศก์เมตร	42.47	32.96	267.88
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	ชนิด	11	10	12
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์	ล้านเซลล์/ลูกบาศก์เมตร	0.118	0.108	0.299
ดัชนีค่าความหลากหลาย	-	1.98	1.77	1.51

คุณนพวรรณ อูรรักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเล พบว่า จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงตามฤดูกาลเช่นเดียวกับชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ นอกจากนี้พบว่าดัชนีค่าความหลากหลายของแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์แต่ละสถานีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่าง 1.51-1.98 หมายความว่าแหล่งน้ำทะเลดังกล่าวมีคุณสมบัติสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ และสอดคล้องกับผลการตรวจวัด

5.2

โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้

5.2.1

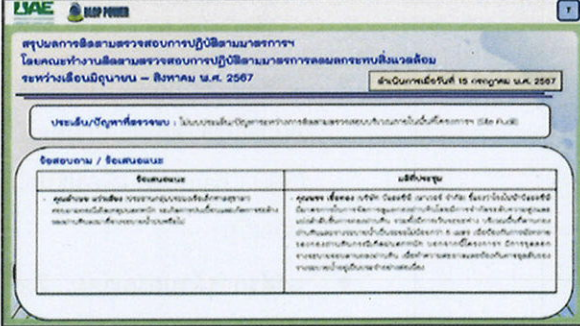
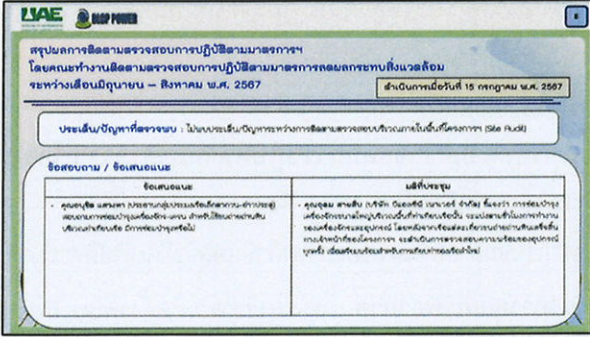
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปทั้งหมด 3 สถานี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ	
	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลานกองถ่านหิน	0.029-0.044	0.015-0.020
2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลานกองถ่านหิน	0.031-0.061	0.020-0.031
3. สถานี A บ้านตากวน	0.027-0.029	0.014-0.017
มาตรฐาน	≤ 0.33	≤ 0.12
หน่วย	mg/m ³	

คุณนพวรรณ อูรรักษ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 พ.ศ. ทั้ง 3 สถานี มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2567 พบว่า

วาระที่ 6 รายงานผลของคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และทำเรื่องขณถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ
โดย คุณนพวรรณ อูรารักษ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

ลำดับที่	รายละเอียด
6.1	รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และทำเรื่องขณถ่ายถ่านหินของบีแอลซีพีในระยะดำเนินการ
6.1.1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 การเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบรอบ บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ครั้งที่ 4/2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ดังรูปที่ 9    รูปที่ 9 ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567

ลำดับที่	รายละเอียด
6.1.2	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ● มาตรการคุณภาพอากาศ : ทางโครงการฯ ได้มีการติดตั้งปล่องระบายมลสารสูง 200 เมตร เพื่อระบายอากาศ ติดตั้งกำแพงเบี่ยงเบนทิศทางลมสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน รวมถึงใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี มีการควบคุมปริมาณกำมะถันไม่เกิน 0.27-0.70% และติดตั้งหัวฉีดพรมน้ำรอบลานกองถ่านหิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ● มาตรการด้านเสียง : ติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ● มาตรการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน : ติดตั้งบ่อดักตะกอนบริเวณลานกองถ่านหิน เพื่อบำบัดน้ำจากกิจกรรมท่าเรือ และลานกองเก็บถ่านหิน ● มาตรการการจัดการของเสีย : จัดให้มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการฯ และจัดทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ ● มาตรการด้านระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล : การติดตั้งห้องควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิต่อเนื่อง บริเวณปลายปากคลองระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ และติดตั้งระบบเติมอากาศ (FGD Chamber) เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิของน้ำทะเลก่อนระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็น ● มาตรการด้านคมนาคม : ติดตั้งจุดขนถ่ายถ่านหินและถ่านลอย โดยกำหนดให้รถบรรทุกขนถ่ายถ่านหินและถ่านลอยเป็นระบบปิด และควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการขนส่งถ่านอย่างเคร่งครัด ● ด้านทัศนียภาพ : การปลูกต้นไม้ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่โครงการฯ
6.1.3	โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ● มาตรการคุณภาพอากาศ : ทางโครงการฯ ติดตั้งระบบ Transfer Tower เป็นระบบปิด และติดตั้งแผ่นกำบังกระแสนลมบริเวณ Travelling Hopper และควบคุมระดับความสูงของอุปกรณ์ที่ใช้ตกให้อยู่กับพื้นรองรับ ● มาตรการด้านระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล : ติดตั้งแผ่นป้องกันถ่านหิน (Spill Plate) และผ้าใบ บริเวณหน้าท่าเรือและกาทเรือ เพื่อป้องกันถ่านหินร่วงหล่นลงทะเล ขณะมีกิจกรรมขนถ่ายถ่านหิน ● มาตรการการระบายน้ำ : การติดตั้งระบบรางระบายน้ำและบ่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณพื้นที่ท่าเรือ ● มาตรการคมนาคมทางน้ำ : การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางทะเล ตามมาตรฐานของพานิชย์นาวีสากล ● มาตรการเศรษฐกิจและสังคม: ประชาสัมพันธ์การดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านทางการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่ปรึกษา

ลำดับที่	รายละเอียด
	● มาตรการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : โครงการฯ มีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อให้บริการแก่พนักงานในพื้นที่โครงการฯ ● มาตรการด้านทัศนียภาพ : การออกแบบท่าเรือให้มีความกลมกลืนกับอุตสาหกรรมโดยรอบ และใช้ภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม และการปลูกต้นไม้บริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน เพื่อเป็นแนวกันชน
6.1.4	การนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ● โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ให้แก่หน่วยงานกำกับ และอัปโหลดเล่มรายงานผ่านระบบ Smart EIA Plus ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ● โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ได้นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ให้แก่หน่วยงานกำกับ และอัปโหลดเล่มรายงานผ่านระบบ Smart EIA Plus ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกัน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ โดยคุณอดิศร วังมูล (ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด)

ลำดับที่	รายละเอียด
7.1	กำหนดการประชุมครั้งต่อไป - การประชุมครั้งต่อไป วันและเวลาจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้ง
7.2	ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม โดย คุณอดิศร วังมูล - ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด คุณอดิศร วังมูล กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีออนไลน์ ครั้งที่ 88-3/2567

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ประธานกรรมการ

(คุณวิระ มาวิจักขณ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(คุณปริภา อัครพันธ์)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(คุณธไนท์ นันทนาการณ์)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(คุณอดิสร วังมูล)